
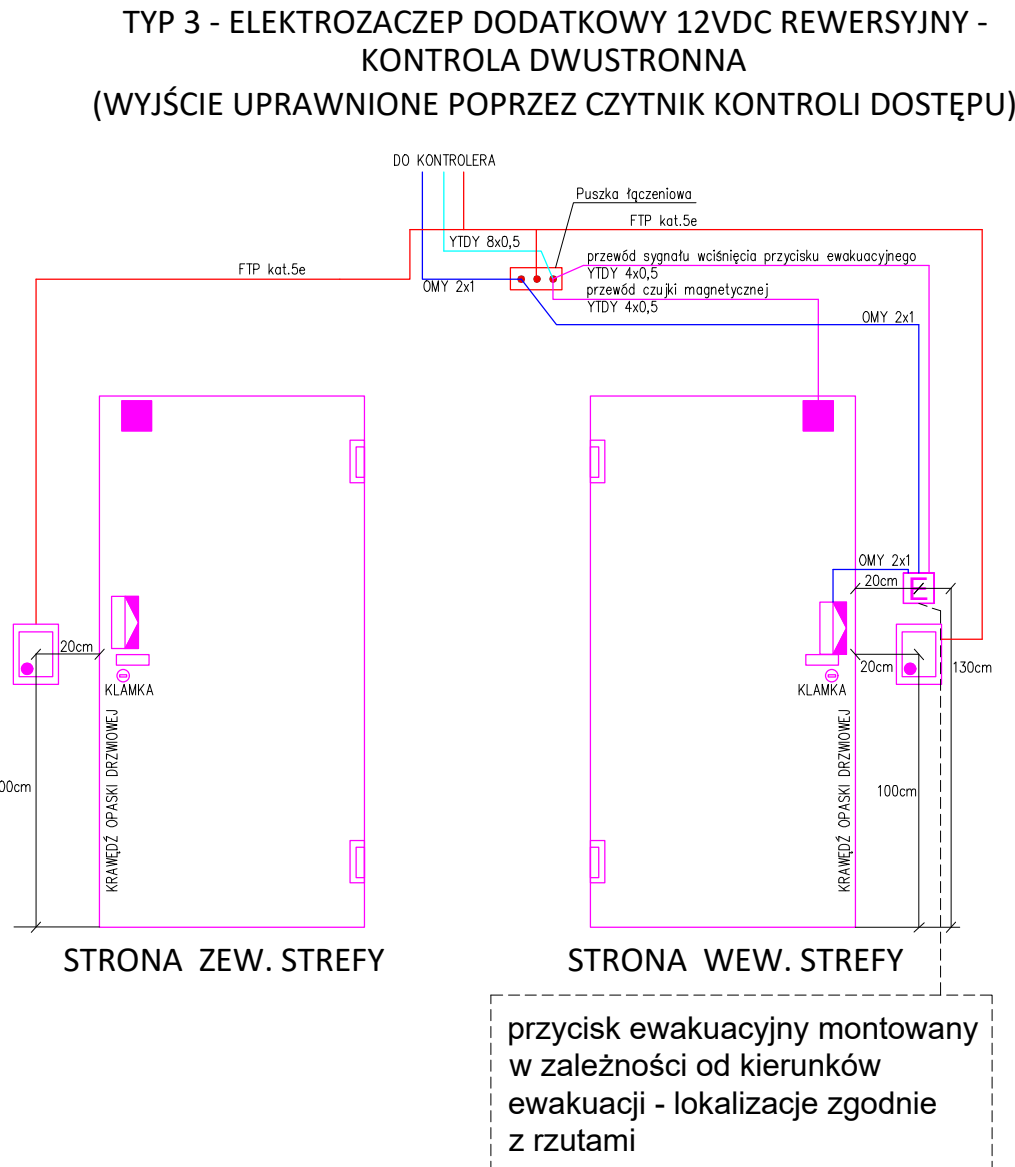
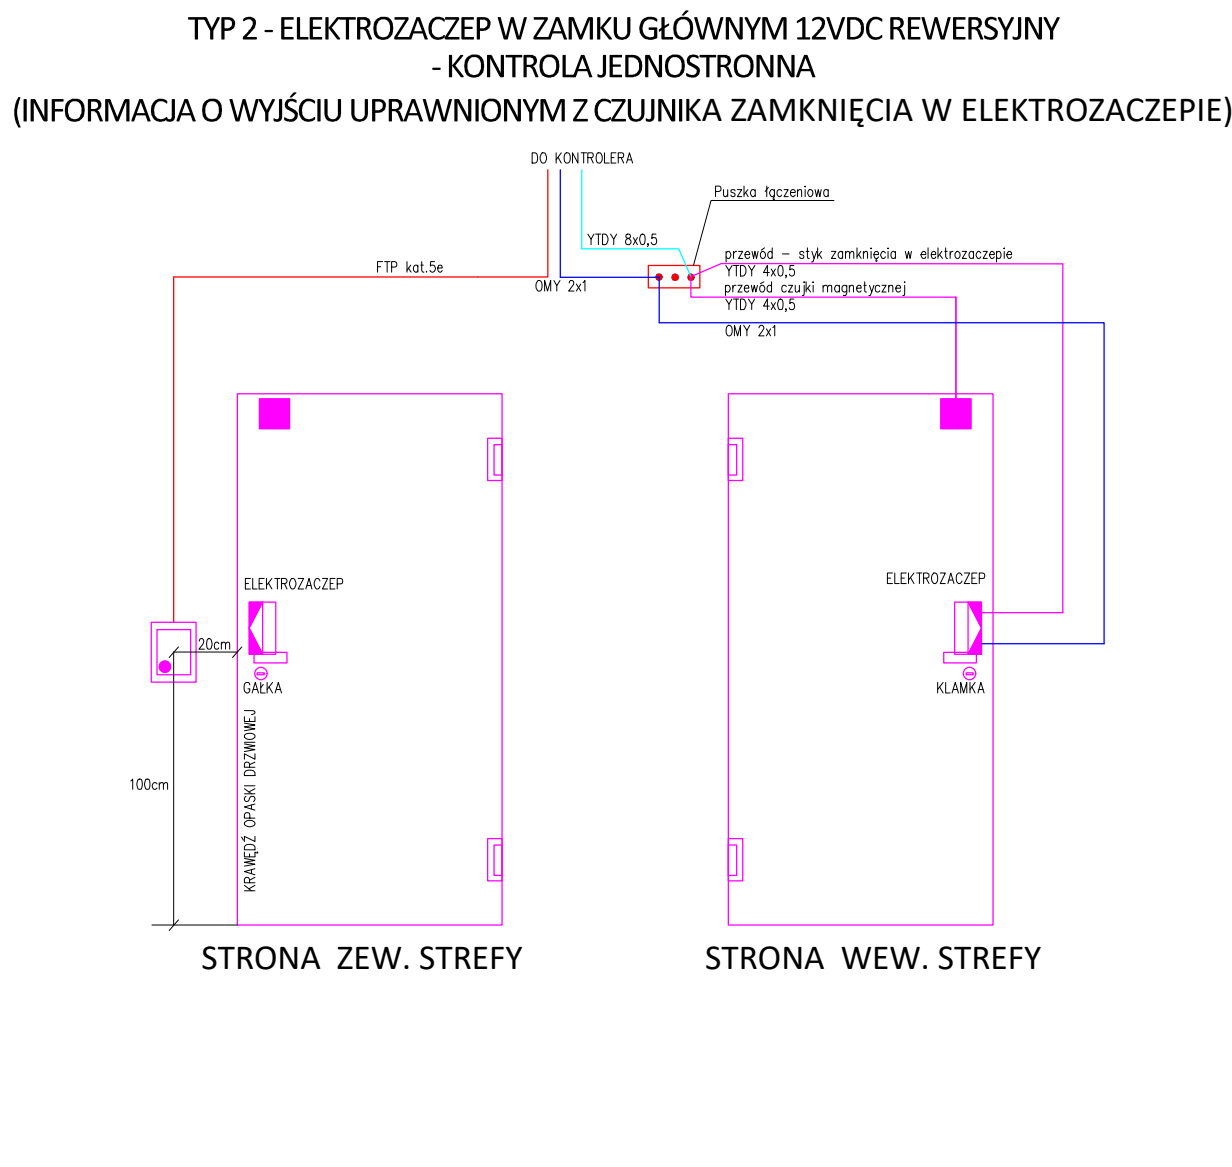


- LEGENDA
- Czytnik kart ROGER MCT80M-BLE
 - Element blokujący zależny od typu drzwi
 - Czujka magnetyczna S3/S4
 - Przycisk wyjścia BT-2DN
 - Przycisk ewakuacyjny dwustykowy D110
 - Akumulator 12V/17Ah
 - Akumulator 12V/17Ah
- UWAGI:
- lokalizacja przycisku wyj. ewakuacyjnego w zależności od kierunku ewakuacji zgodnie z rzutami.
 - Typy przejścia kontroli dostępu określające rodzaj elementu blokującego w drzwiach, sposób montażu itp. pokazano na schemacie i rzutach.
 - W projekcie zastosowano przyciski ewakuacyjne dwustykowe, w celu monitorowania wciśnięcia przycisku w systemie SKD.
 - Przedstawione w projekcie rozwiązania systemowe przyjęto jako przykładowe. Mogą one zostać zastąpione innymi, o nie gorszych parametrach technicznych i funkcjonalnych.

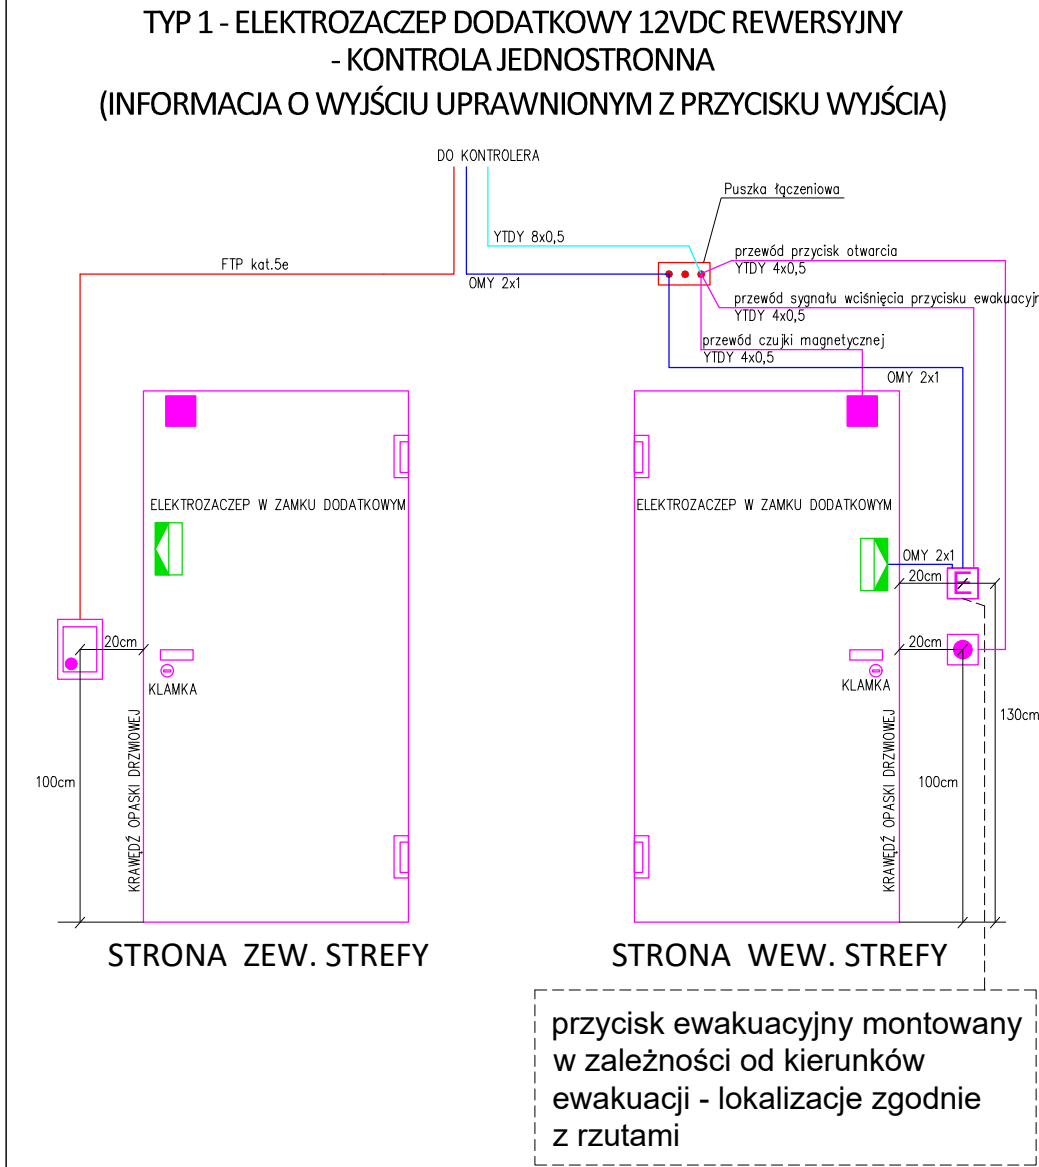

<