



TL
kl. 1+2

JACHOWICZA 4A kl. 1 + 2

JACHOWICZA 4A kl. 3

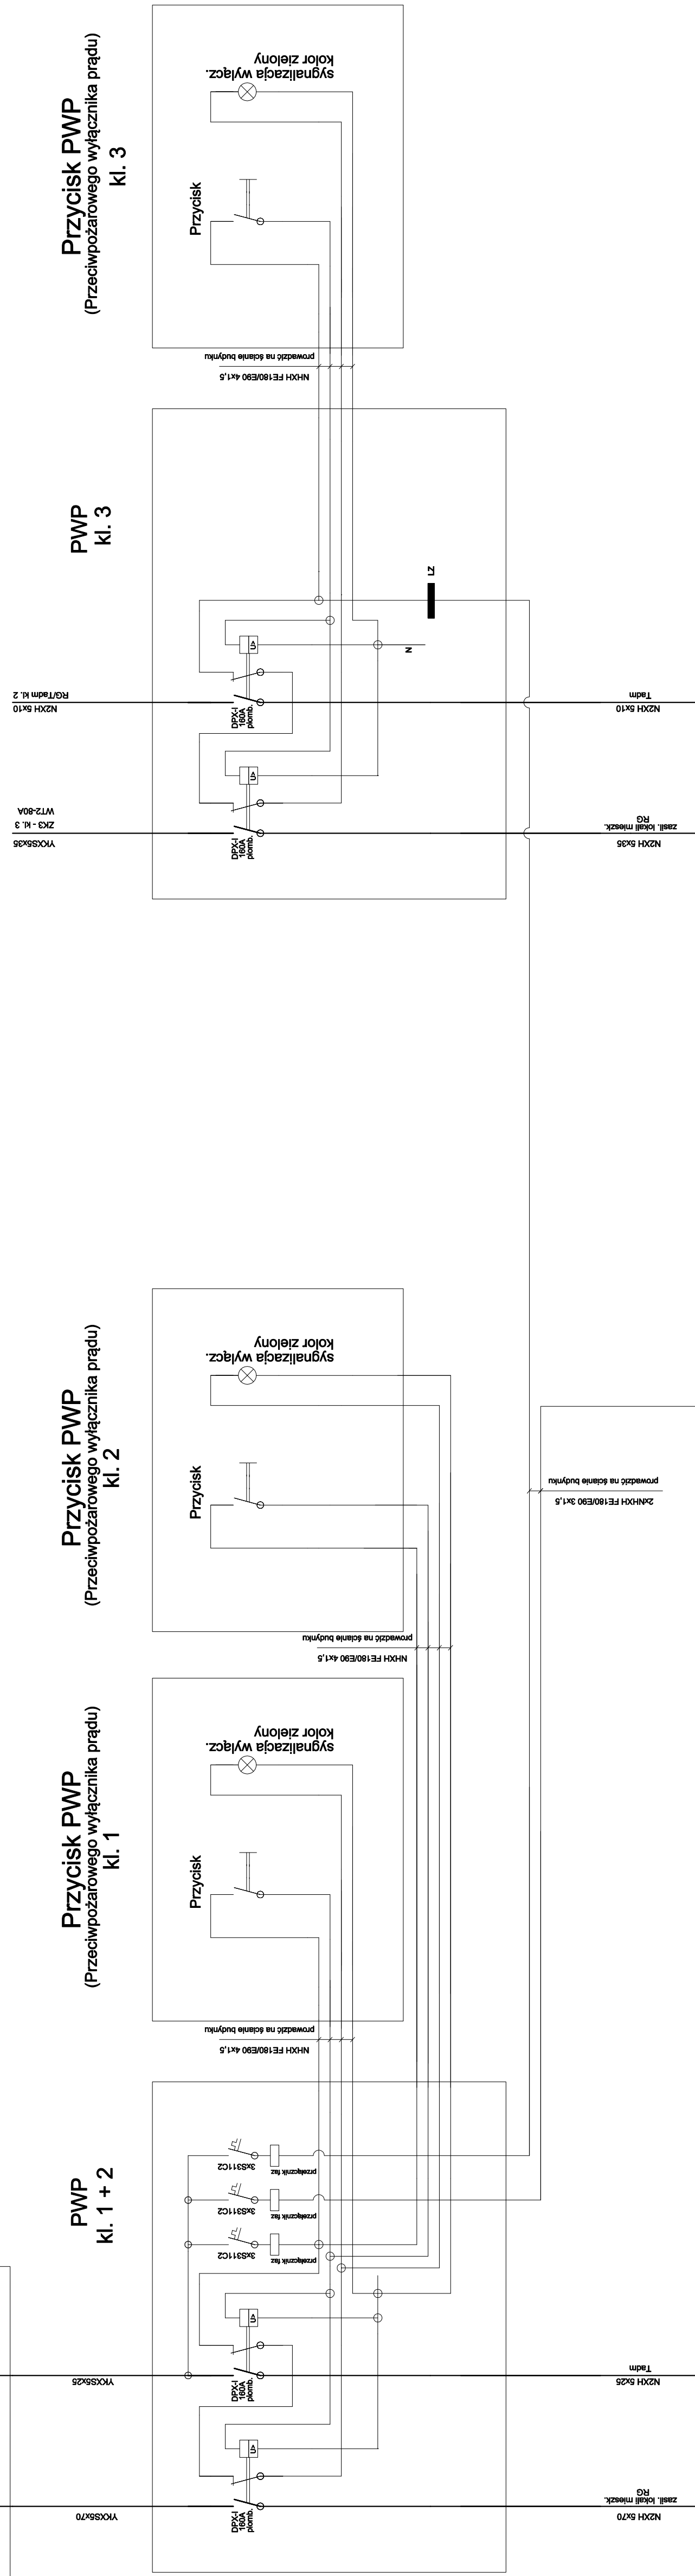


Przycisk PWP (Przeciążeniowy wyłącznik prądu)	Przycisk PWP (Przeciążeniowy wyłącznik prądu)
kl. 1	kl. 2




TL

JACHOWICZA 4B

JACHOWICZA 4A kl. 4



Przycisk PWP

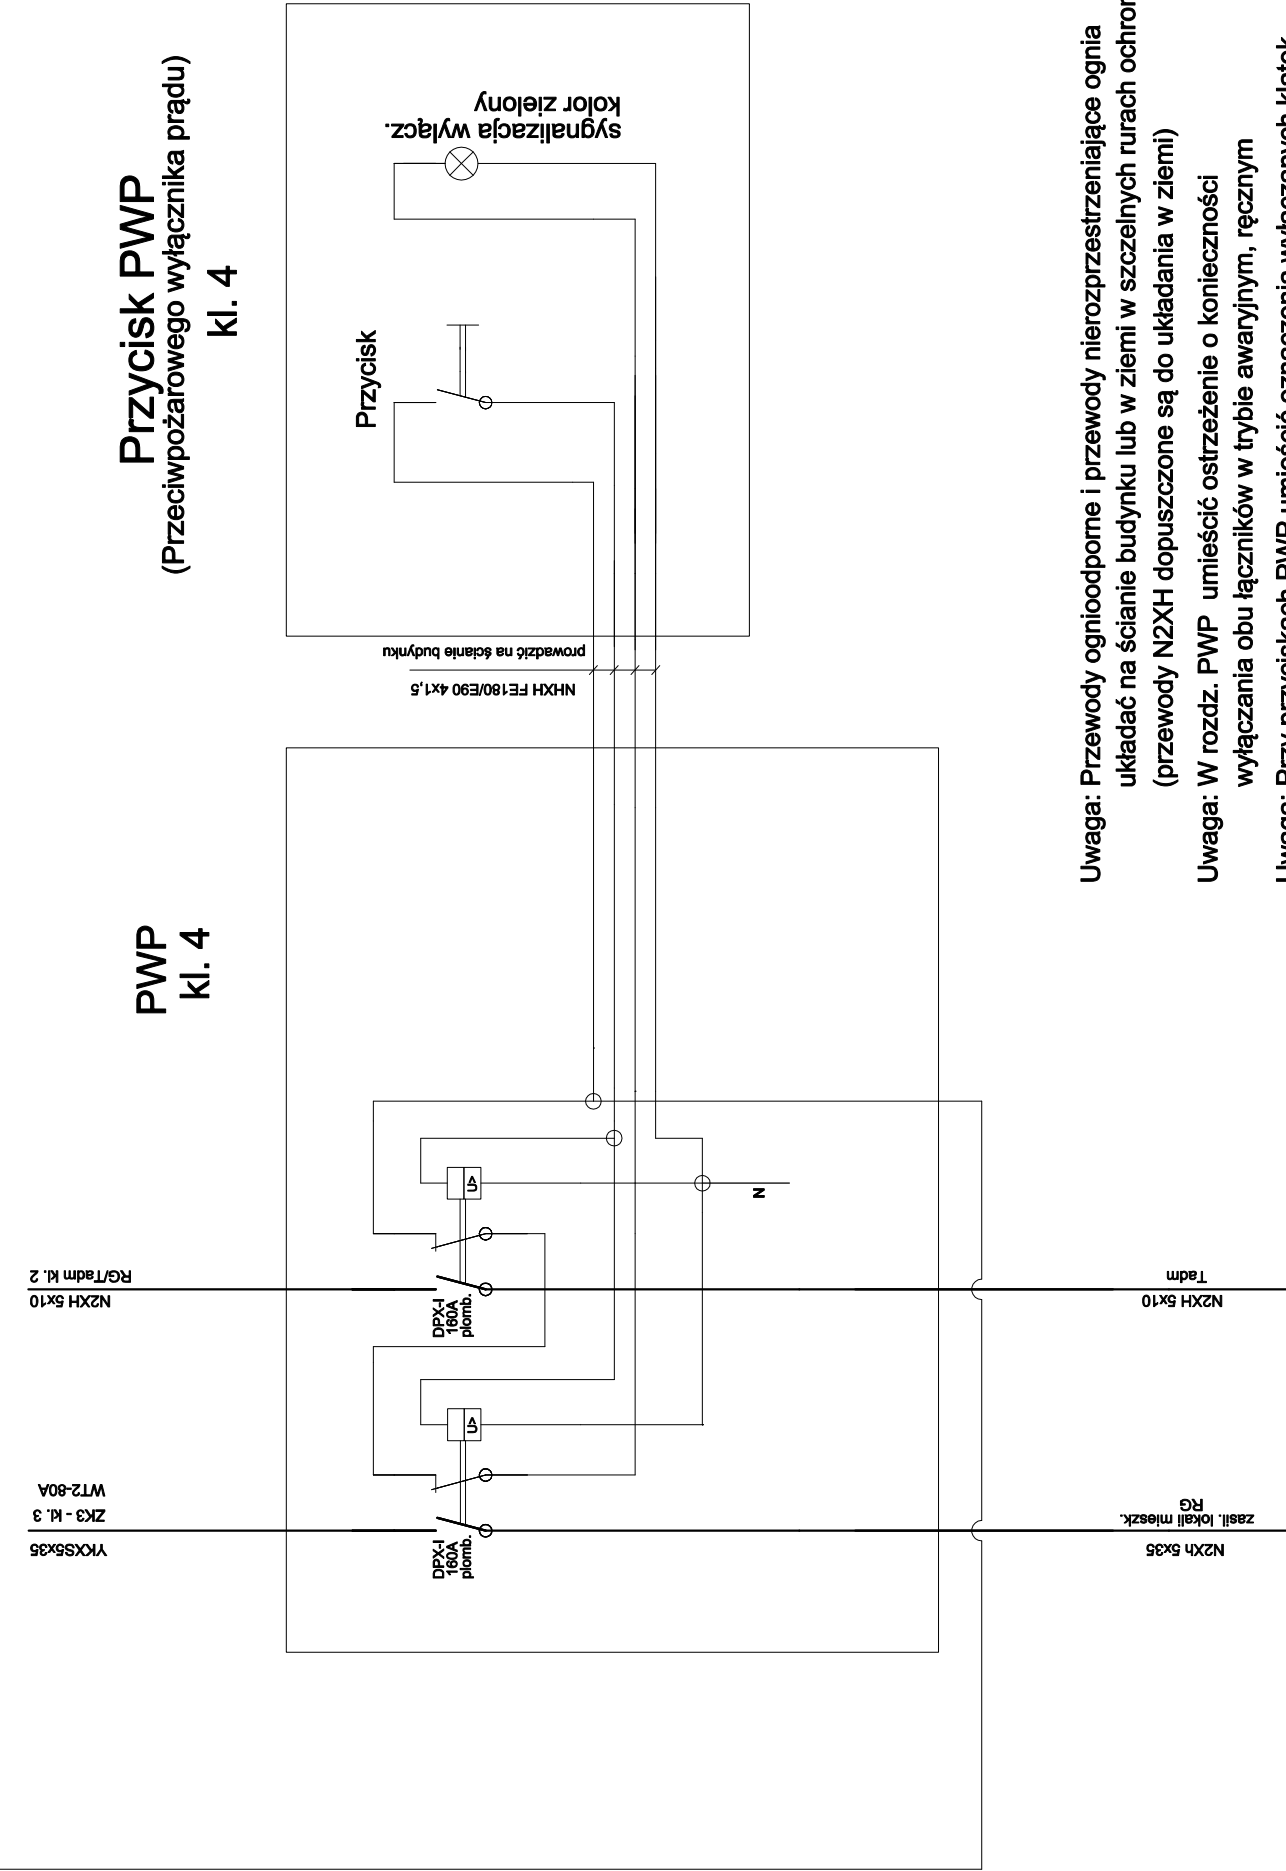

PWP
kl. 4

Uwaga: Przewody ognioodporne i przewody nierozprzeszerzające ognia układać na ścianie budynku lub w ziemi w szczelnych rurach ochronnych (przewody N2XH dopuszczone są do układania w ziemi)

Uwaga: W rozdz. PWP umieścić ostrzeżenie o konieczności

wyłączenia obu łączników w trybie awaryjnym, ręcznym

Uwaga: Przy przyciskach PWP umieścić oznaczenia wyłączanych klatek